

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «16» мая 2023 г.  
учетный номер профилактического мероприятия:  
18230061000206165575



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: [www.18.mchs.gov.ru](http://www.18.mchs.gov.ru) E-mail: [ugpn-o@udm.net](mailto:ugpn-o@udm.net)

Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов

УР, г. Глазов, ул. Пряженникова, 14, телефон 8 (34141) 2-89-47 e-mail: [glagpn@18.mchs.gov.ru](mailto:glagpn@18.mchs.gov.ru)

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**  
**о недопустимости нарушения обязательных требований**  
**от «18» мая 2023 г. № 17/5**

1. Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Общеобразовательная школа №5 города Глазова" (ОГРН 1021801094160, ИНН 1829009448)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора  
указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

поступили сведения о следующих действиях (бездействии): о нарушениях обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Общеобразовательная школа №5 города Глазова", расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, 11, а именно:

- допускается эксплуатация систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы (более 10 лет). Ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности с привлечением организации производителя не проводится.

приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействий), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 54: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель



объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

### ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

1) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности;

указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов


5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктом 58 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

Государственный инспектор

г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов

по пожарному надзору

«18» мая 2023 г.

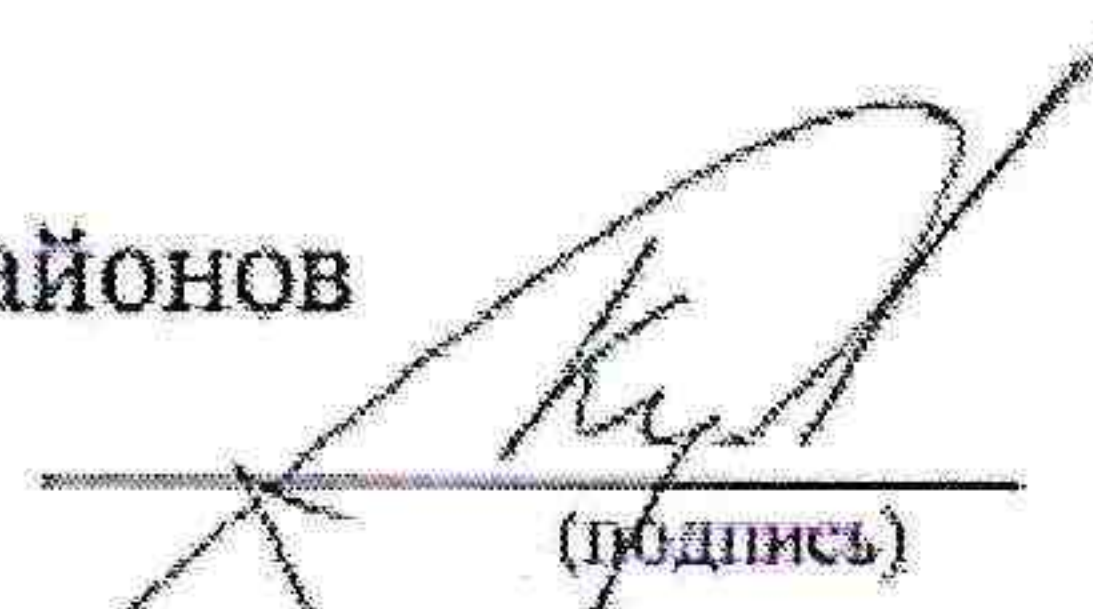

(подпись)

В.В. Куликов

Предостережение подготовил начальник отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Куликов Владислав Владимирович, телефон 8 (34141) 2-89-47, электронный адрес: [glagpn@18.mchs.gov.ru](mailto:glagpn@18.mchs.gov.ru)

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Копию предостережения получил:

(Ф.И.О., должность)

«  »    20   г.

Предостережение направлено в электронном виде

«18» 05 2023 г. School5-glazov@yandex.ru  
электронный адрес

Предостережение направлено почтовым отправлением

«  »    2023 г.

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99